



النجم

عضو رسمي سازمان بین المللی NFPA

تولید ، واردات و توزیع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و اعلام حریق





The Official Member
of N.F.P.A


ATASHRAN CO.

rolland
ARROSEURS / SPRINKLERS

Feuer-Vogel

HABERKORN
hi-tec-textiles

AWG

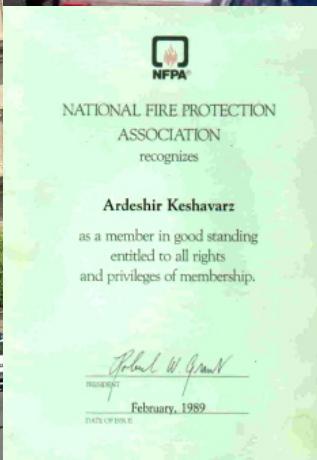



The Official Member
of N.F.P.A

ATASHRAN CO.



گزیده‌ای از برخی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که افتخار ارائه خدمات به آنها را داشته‌اند

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - شرکت صنایع هواپیمایی ایران - فرآوری مواد معدنی - شرکت نفت پارس هواپیمایی سامان - شرکت توفیق دارو - شرکت پخش رازی - شرکت ایران خودرو - نیروگاه طرشت سازمان آتش نشانی تهران - وزارت نفت - برج ایران زمین - برج بین‌المللی تهران - آتش نشانی شهر صنعتی البرز سد امیرکبیر - شهرداری اردبیل - سازمان آتش نشانی شهرستان رفسنجان - شرکت تولی پرس شرکت آب و فاضلاب تهران - کشتیرانی جمهوری اسلامی - گروه هتل‌های هما - بیمارستان مهر - برج میلاد قرارگاه خاتم الانبیاء - دانشکده پزشکی - جهاد دانشگاهی - جهاد توسعه منابع آب - شرکت سرماران (مترو مشهد) شرکت ماهدشت مشهد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر - شرکت سیمان زنجان - آسایشگاه کهریزک نفت بهران دانشگاه علوم انتظامی - صنایع امام علی - شرکت جام دارو - شرکت سایپا - شهرداری منطقه ۱۷ تهران شهرداری سرکان (استان همدان) - کلیه ایستگاه‌های مترو تهران و شهرستان‌ها - شرکت راکتورهای اتمی ایران نیروگاه اتمی بوشهر - دانشکده تربیت مدرس - صنایع نظامی پارچین - صنایع نظامی حدید - فرودگاه امام خمینی پژوهشکده نفت - شرکت استات اویل - صنایع تاسیسات و تهویه ایران - پژوهه مجتمع تجاری و تفریحی کوروش پژوهه مرکز علمی کاربردی مساجد - بیمارستان امام خمینی - مهندسین مشاوره گنو - هتل الوند - شرکت مپنا فرهنگسرای علوم پزشکی - شرکت کدبانو - صبا نفت (زاfer سرای شرکت نفت) - مجتمع عمرانی ایرانشهر (مصلی تهران) شرکت دارویی گلنگ - شرکت اکسیر - پژوهشکده توسعه کالبدی - آتش نشانی ملارد - بیمارستان امام علی بیمارستان نهادن - تعاونی مسکن سپاه - نجف الشرف (حرم حضرت علی(ع)) کربلای معلی بین‌الحرمین حرم حضرت معصومه (س) - شرکت عمران و تولیدی نیرو (پروژه مسجد بزرگ ولی‌عصر) (عج) - شعب بانک پاسارگاد گروه پیمانکاران تاسیساتی - سیمان خاش - شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین - هتل داریوش کیش مناطق نفت خیز جنوب - پتروشیمی امام خمینی (ره) - کارخانجات مادیران - طرح کراکر پالایشگاه آبادان مجتمع تجاری میلادنور - شرکت شمس عمران - مجموعه سینما مرکزی - سینما تماشا - سینما پارس سینما کارون - بیمارستان خیریه گامانایف - خانه تئاتر تهران - مهندسین مشاور طرح و پژوهش - ایران آرک سایول - سانو - ماهر و همکاران - گروه ۴ درمانگاه رزن - رستوران فارسی - نیروگاه شهید منتظری - نیروگاه طرشت آب و فاضلاب تهران - شهرداری - اجرای سیستم برق پیجر و اعلام حریق بیمارستان اهواز - خبرنگاران جوان معاونت فنی صداوسیما (جام جم) - سیمان کردستان (بیجار) - سد کارون یک (شهید عباسپور) - ۷ مرکز تالیا انبارهای غزالی صدا و سیما - مرکز مشارکتی سیار قم - ساختمان ماهواره صداوسیما انبار مرکزی ذوب آهن اصفهان - مرکز مشارکتی سیار اصفهان - چنان ان حرم آباد - نیروگاه کوهنگ بویراحمد انبار مکانیزه ساپکو مرکزی - شبکه مخابراتی پیکانشهر - نیروگاه منظر قائم - ۲ مرکز مخابرات اهواز نیروگاه سد سیاه بیشه - کارون ۳ - ۸ ایستگاه مخابراتی اصفهان - تصفیه آب شهری - نیروگاه ورامین مجتمع خوابگاه دانشجویی ماهشهر - اطفاء مرکز مخابراتی کوشکی - اداره حراست آب و فاضلاب استان تهران شرکت نفت محمود آباد - دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی - مجتمع فرهنگی تجاری کوروش (ستاری) چهارسو - برج ایران زمین - برج تهران - قوه قضائيه دادسرا ناحيه ۲۵ و ناحيه ۱۰ - راه آهن کرمانشاه و فیروزان بیمارستان اهورا - بیمارستان ۵۰۲ ارشاد - بیمارستان امام علی زاهدان - بیمارستان یاسوج

گزیده ای از برخی سازمان ها و شرکت هایی که افتخار ارائه خدمات به آنها را داشته ایم

طراحی اجرا و راه اندازی سیستم برق ، پیجر و اعلام حریق × آرمکو
اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان شیشه ای صدا و سیما (جام جم)
طراحی اجرا و راه اندازی سیستم اعلام حریق ۵ مرکز استان خوزستان
اجرای بخشی از سیستم های اعلام حریق بیمارستان میلاد
اصلاح ، طراحی اجرا و راه اندازی سیستم اعلام حریق پروژه پارس
رفع معایب ، اصلاح سیستم اعلام و اطفاء اتوماتیک ۲ مرکز مخابرات استان کهکیلویه و
تهییه تجهیزات و راه اندازی سیستم اعلام حریق و اطفاء پست استان اصفهان
تهییه تجهیزات و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک مرکز فناوری ایران
طراحی اجراء و راه اندازی سیستم برق پیجر و اعلام حریق متل شیان
طراحی اجراء و راه اندازی سیستم اعلام حریق انبارهای پایانه نفتی عسلویه
تهییه تجهیزات و راه اندازی سیستم اعلام اطفاء اتوماتیک پست همدان
طراحی اجراء و راه اندازی سیستم اعلام حریق ۲۵ مرکز مخابرات استان قم



آتشران

عضو رسمی سازمان بین المللی NFPA

تولید ، واردات و توزیع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و اعلام حریق




The Official Member
of N.F.P.A

ATASHRAN CO.



انصالات و تجهیزات آتش نشانی

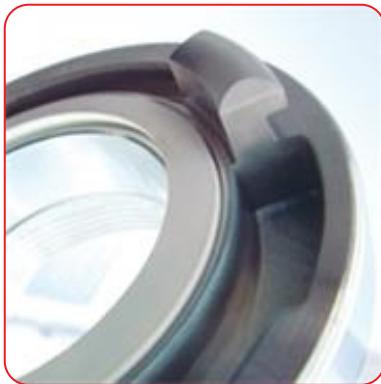

هیدرات



توربو نازل



شیر ایستاده فایر هیدرات



کوپلینگ



شیرفلکه فشارقوی



سوپاپ



سیامی



کفپاش



دیوایدینگ

اتصالات و تجهیزات آتش نشانی



کفساز



نازل شیردار سه حالتی



اجکتور پمپ



جعبه دو طرفه کد ۱۵۶۸۷



شیلنگ نخ پرلون تولاستیکی



موبایل فوم



تولید جدید



استیل دو کابین



استیل تک کابین

اتصالات و تجهیزات آتش نشانی



کف آتش نشانی



فلزی تک کابین



فلزی دو کابین



خاموش کننده ها



خاموش کننده ها



Fire Equipment
ATASHRAN CO.



The Official Member
of N.F.P.A

ATASHRAN CO.



سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک



اسپرینکلرها آبی



اسپرینکلرها آبی



اسپرینکلرها آبی



اسپرینکلرها آبی



اسپرینکلرها آبی



اسپرینکلرها آبی



اسپرینکلرها آبی در انواع پندنت و آپرات (پانیزن زن و بالا زن)
با درجه حرارت های ۵۷ - ۶۸ - ۷۹ درجه سانتیگراد به سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ



کنترل پنل اطفاء حریق



اسپرینکلرها آبی



The Official Member
of N.F.P.A

ATASHRAN CO.



سیستم‌های اعلام حریق



دیتکتور



دیتکتور



دیتکتور



دیتکتور



دیتکتور



دیتکتور

MODEL	PSD-212	CSD-212	FHD-212	RHD-212
DESCRIPTION	Optical smoke	Combined smoke/heat	Fixed temp heat	Rate of rise heat
TYPE	Conventional	Conventional	Conventional	Conventional
APPROVAL	EN54-7	EN54-7, EN54-5	EN54-5	EN54-5
CLASS	N/A	A1R	A2S	A1R
OPERATING VOLTAGE	9 - 30VDC	9 - 30VDC	9 - 30VDC	9 - 30VDC
STANDBY CURRENT @ 12V	< 50µA	< 50µA	< 50µA	< 50µA
ALARM CURRENT @ 12V	29mA	29mA	29mA	29mA
WIRE GAUGE	0.4mm - 2.0mm TWIN	0.4mm - 2.0mm TWIN	0.4mm - 2.0mm TWIN	0.4mm - 2.0mm TWIN
OPERATING TEMPERATURE	-10°C to 60°C	-10°C to 60°C	-10°C to 60°C	-10°C to 60°C

در انواع مختلف بشرح زیر :

سنسور های مولتی (دودی - حرارتی) سنسور های حساس به دود (فتوالکتریک اپتیکال)

از نوع کانورشنال و ادرسیبل سنسور های حساس به حرارت

بیم دیتکتور



The Official Member
of N.F.P.A.



سیستم های اعلام حریق




شستی اعلام حريق



آژیر اعلام حریق



چراغ چشمک زن

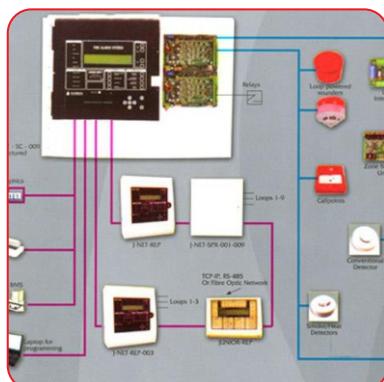

سیستم اعلام حریق

Fireline



سیستم اعلام حریق

Fireline



کنٹرل پنڈ



تجهیزات ایمنی



لباس های آتش نشانی



کلاه آتش نشانی



چکمه آتش نشانی



دستگاه تنفسی



The Official Member
of N.F.P.A

ATASHRAN CO.


rolland
ARROSEURS / SPRINKLERS

Feuer-Vogel

HABERKORN
hi-tec-textiles

AWG

برش طولی شیر ایستاده آتش نشانی با مشخصات فنی

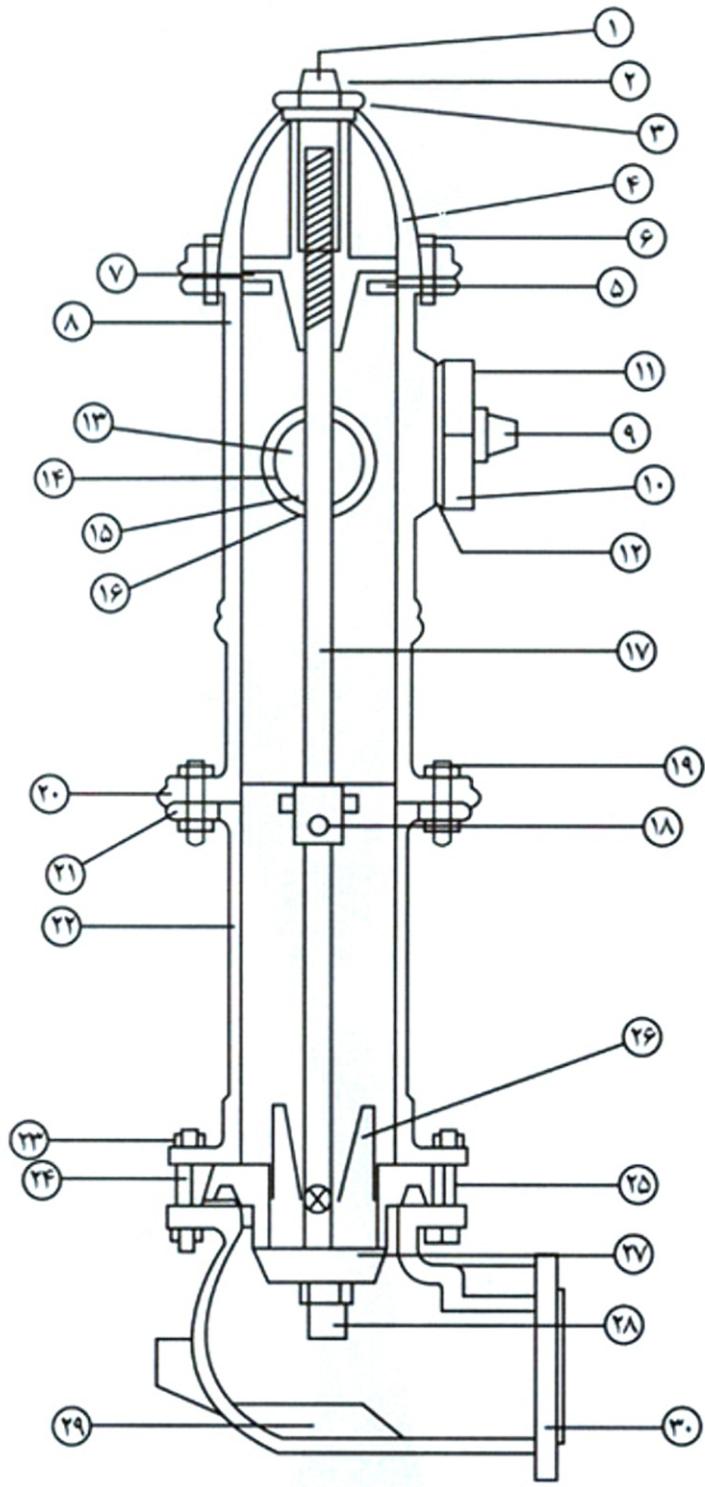

- ۱- مجرای روغن کاری
- ۲- مهره و پیچ باز و بسته
- ۳- پولک باز و بسته
- ۴- کلاهک
- ۵- غلاف پیچ و مهره باز و بسته
- ۶- پیچ و مهره اتصال کلاهک به بدنه
- ۷- واشر آب بندی کلاهک
- ۸- بدنه فوقانی شیر ۴ اینچ
- ۹- در پوش دریچه خروجی ۴ اینچ
- ۱۰- دریچه خروجی ۴ اینچ
- ۱۱- اورینگ اتصال خروجی برنجی به بدنه
- ۱۲- واشر آب بندی در پوش ۴ اینچ
- ۱۳- دریچه خروجی ۲/۵ اینچ
- ۱۴- در پوش خروجی ۲/۵ اینچ
- ۱۵- اورینگ اتصال خروجی ۲/۵ اینچ
- ۱۶- واشر آب بندی در پوش ۲/۵ اینچ
- ۱۷- محور اصلی شیر
- ۱۸- کوپلینگ ایمنی محور اصلی
- ۱۹- پیچ و مهره اتصال بدنه فوقانی به لوله
- ۲۰- لاستیک آب بندی فوقانی لوله
- ۲۱- فلانچ ضد ضربه به ایمنی شیر
- ۲۲- بدنه لوله قسمت میانی شیر
- ۲۳- پیچ و مهره اتصال لوله به زانو
- ۲۴- بدنه بیرونی تخلیه خودکار
- ۲۵- واشر آب بندی
- ۲۶- کشوئی شیر تخلیه خودکار
- ۲۷- لاستیک آب بندی ورودی شیر
- ۲۸- پولک محافظ لاستیک آب بندی ورودی شیر
- ۲۹- زانو با قسمت زیرین شیر
- ۳۰- قسمت اتصال ورودی به شبکه آبرسانی



The Official Member
of N.F.P.A


ATASHRAN CO.

rolland
ARROSEURS / SPRINKLERS

Feuer-Vogel

HABERKORN
hi-tec-textiles


AWG

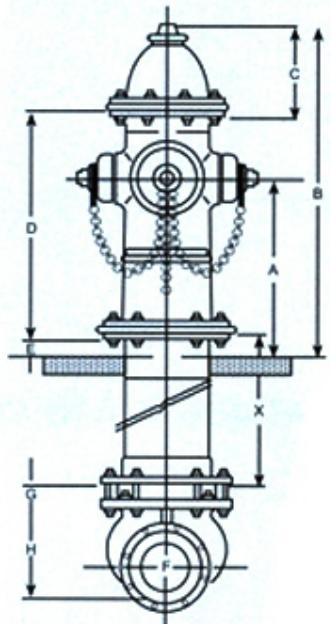

مشخصات فنی شیر ایستاده آتش نشانی

یک خروجی ۴ اینچ و دو خروجی ۵/۲ اینچ استاندارد
در پوشاهای متصل به زنجیر استاندارد آتش نشانی
ورودی آب از شبکه های ۴ اینچ و ۶ اینچ
ارتفاع از ۱۳۵ تا ۲۱۰ سانتیمتر

قابلیت تحمل ۱۸ بار فشار در حالت باز و بسته
جهت جلوگیری از یخ زدگی
تجهیز به دستگاه تخلیه خودکار (جهت جلوگیری از یخ زدگی)
سیستم ضربه گیر (هنگام تصادف با وسائل نقلیه مانع خروج آب می گردد)
آلیاژ قطعات بیرونی: چدنیز
آلیاژ لوازم داخلی: مس، قلع، برنج

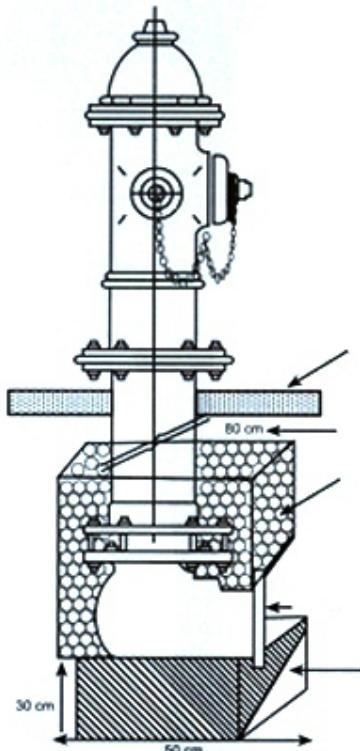

مشخصات فنی نصب

فوندانسیون بتن به ابعاد $30 \times 50 \times 60$
 مجرای اتصال شیر به شبکه آبرسانی
قلوه سنگ به حجم $80 \times 80 \times 80$ جهت نفوذ آب از مجرای تخلیه خودکار
 خاک طبیعی مناسب تا سطح زمین
 سطح زمین

اولین شیر آتش نشانی استاندارد تایید شده
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
به شماره ۲۴۸۱ با مارک آتشران
تغییرات فنی از نظر سایز و نوع فلز شافت (استیل) تولید می گردد.



The Official Member
of N.F.P.A

ATASHRAN CO.

rolland
ARROSEURS / SPRINKLERS

Feuer-Vogel

HABERKORN
hi-tec-textiles

AWG

خط تولید



واحد مونتاژ نهایی



دستگاه CNC جهت پاچ ورق



واحد رنگ استاتیک



تولید جعبه های آتش نشانی



تولید شیر ایستاده فایر هیدرات

خط تولید جعبه های آتش نشانی و شیر های ایستاده فایر هیدرات

جعبه های آتش نشانی آتشران



واردات



نمايندگى کارخانجات HABERKORN اتريش
توليد كننده شلنگ های آتش نشاني در ايران



نمايندگى کارخانجات AWF آلمان
توليد كننده اتصالات آتش نشاني



نمايندگى کارخانجات Feuer-Vogel آلمان
توليد كننده اتصالات آتش نشاني



نمايندگى کارخانجات SIOEN بلژيك
توليد كننده لباس های آتش نشاني



نمايندگى کارخانجات PARSCH آلمان
توليد كننده شلينگ های آتش نشاني ضد اسید در ايران



نمايندگى کارخانجات Dr. STHAMER آلمان
توليد كننده کف های آتش نشاني



نمايندگى کارخانجات ROLLAND فرانسه
توليد كننده سистем های اطفاء حريق اتوماتيک



نمايندگى کارخانجات FIRELINE انگلستان
توليد كننده سистем های اعلام حريق



واحد فروش : سعادت آباد ، نبش کوچه ۳۳ ، ساختمان بانک سرمایه ، پلاک ۲ ، طبقه ۲ ، واحد ۳
تلفن : ۸۸۶۸۱۸۸۸ - ۸۸۶۸۷۳۳۲

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان آزادی ، ابتدای خیابان شهید نو فلاح ، شماره ۷۱ و ۷۵
تلفکس : ۰۲۱-۶۶۹۲۷۷۷۷ (۱۰ خط ویژه)

ایمیل : info@atashranc.com atashran.company@gmail.com

کارخانه : جاده کرج ، احمد آباد مستوفی ، جنب شهرداری

تلفن : ۰۵۶۷۱۳۹۷۲ - ۰۵۶۷۱۳۴۸۶

